


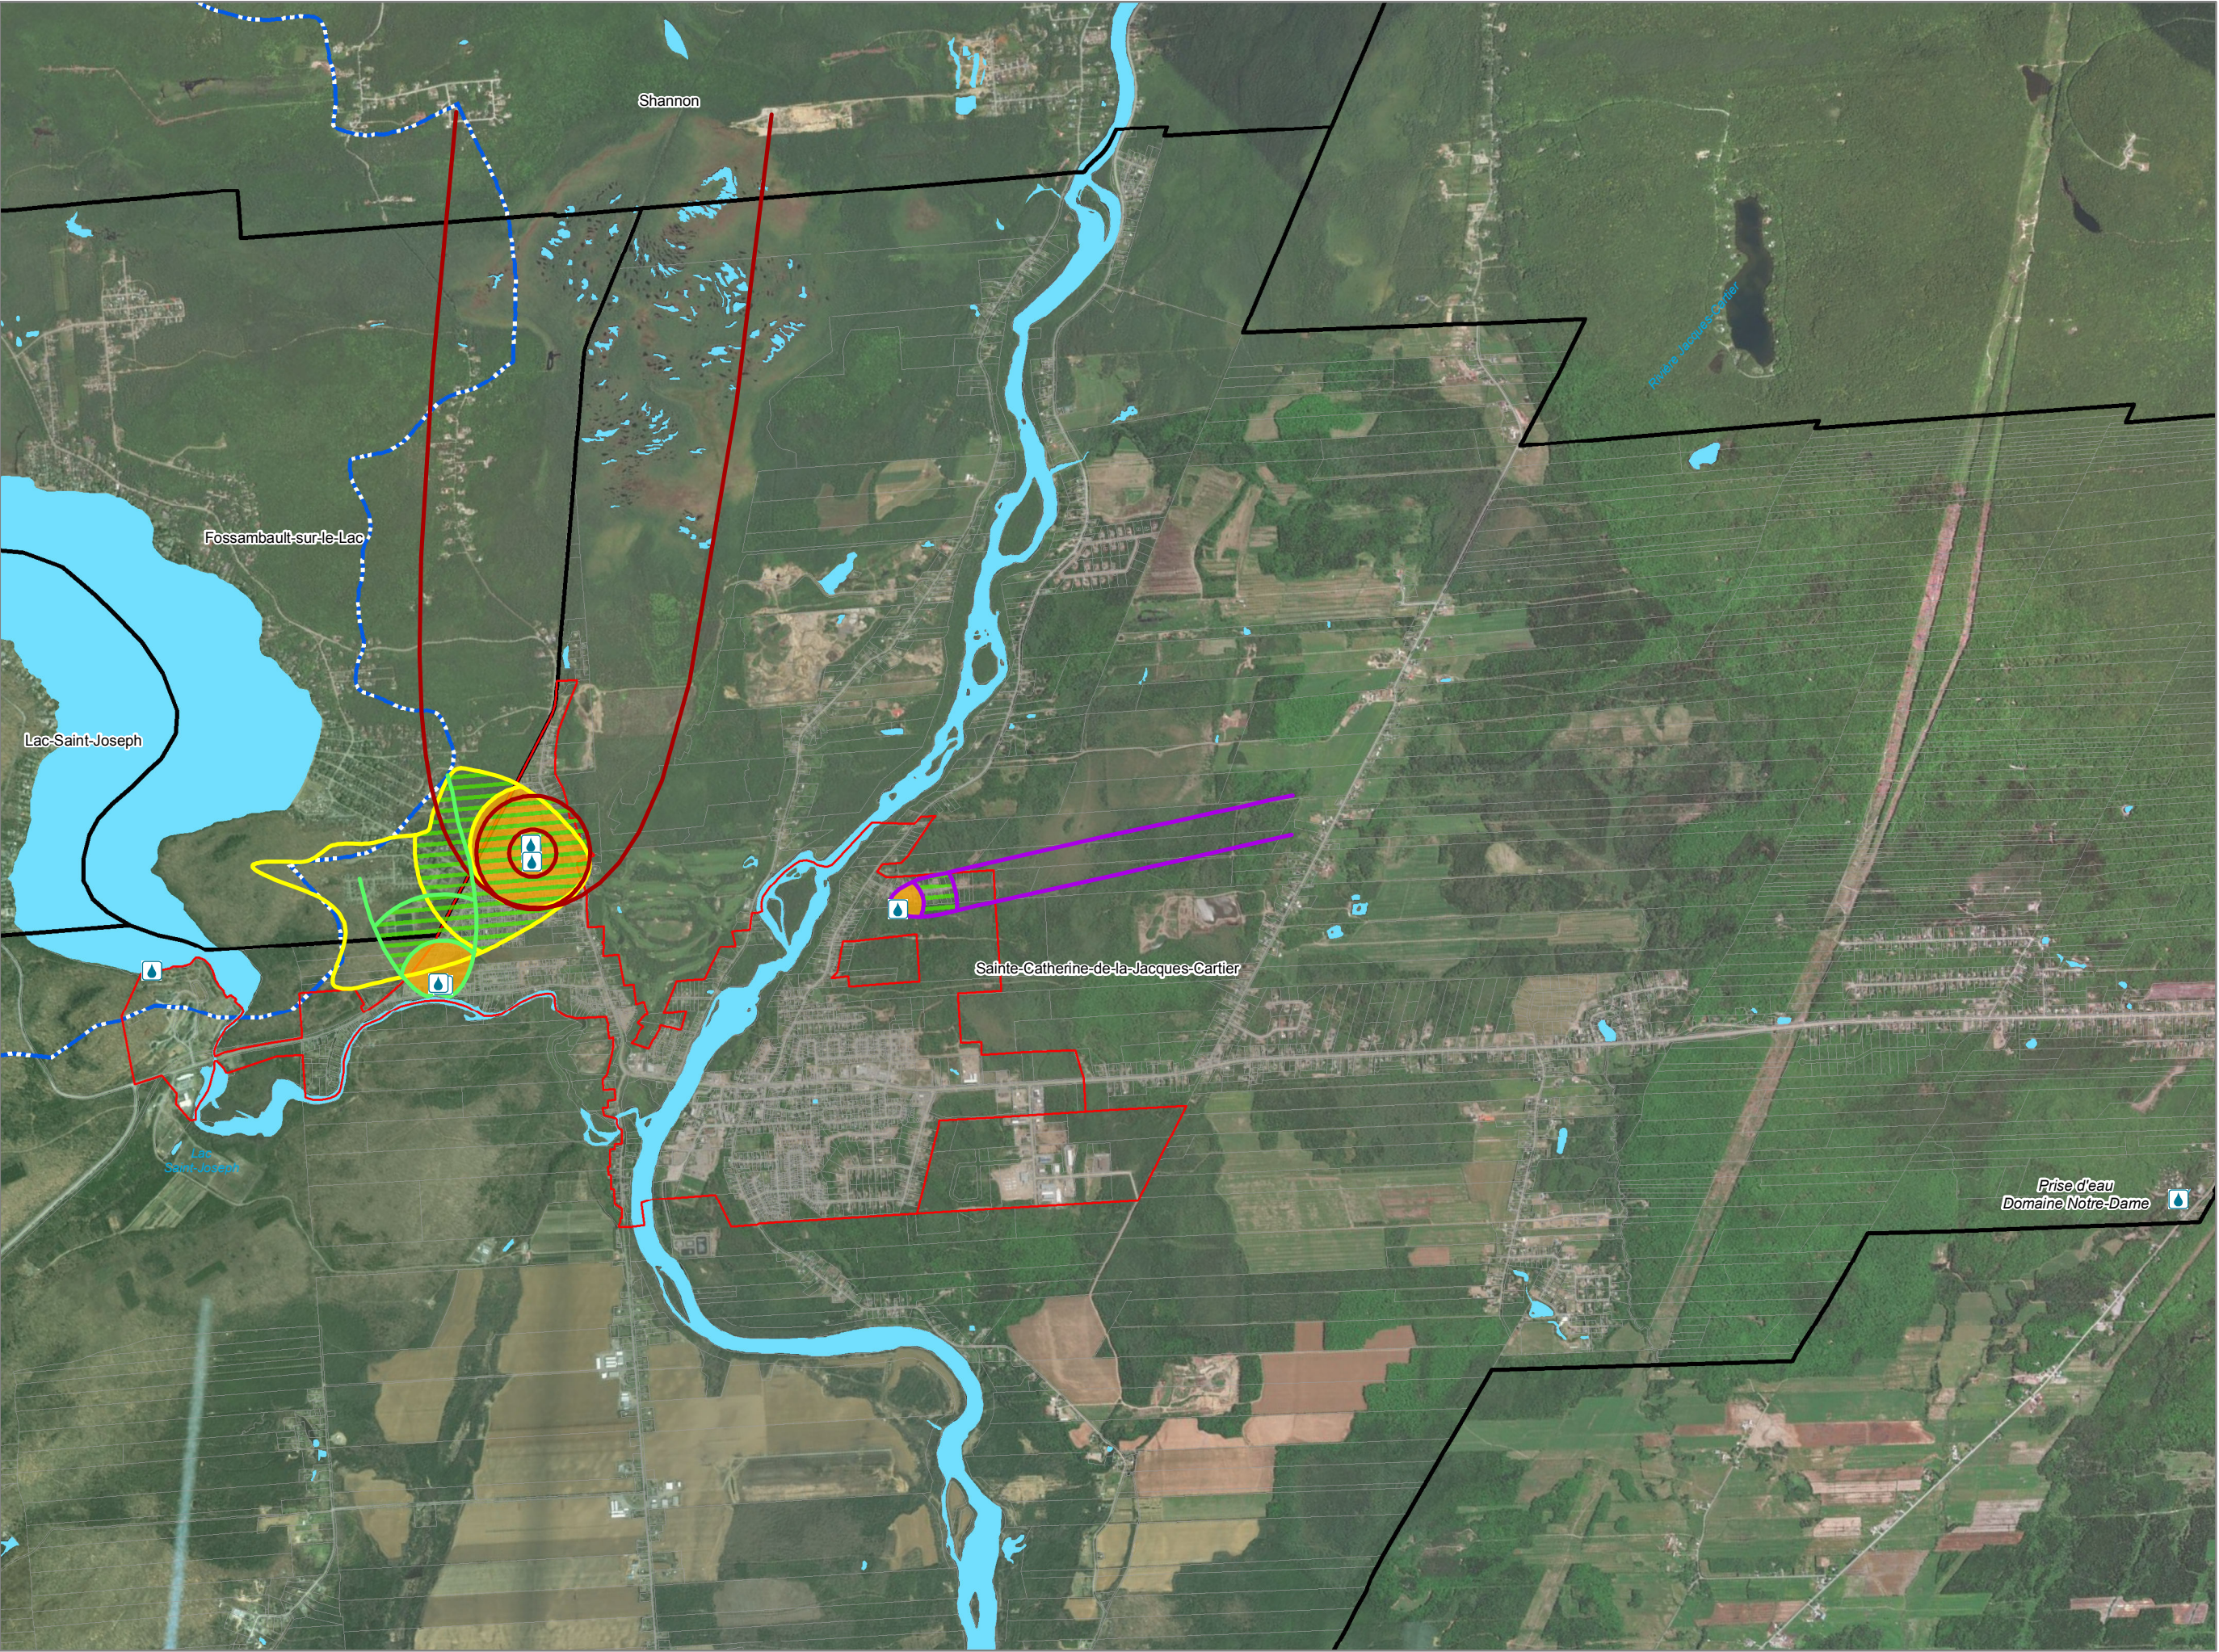

RÉVISION QUINQUENNAL
CONFORMITÉ AVEC LE SCHÉMA D'AMÉNAGEMENT
DE LA M.R.C. DE LA JACQUES-CARTIER

PRISES D'EAU POTABLE ET
AIRES DE PROTECTION :
ENSEMBLE DU TERRITOIRE

-  Limite municipale
-  Périmètre urbain
-  Cadastre
-  Hydrographie
-  Prise d'eau
-  Bassin versant

Puits

-  P3
-  P1, P7 et P8
-  P4 et P6
-  P5

-  Aire de protection bactériologique
-  Aire de protection virologique

Indice de vulnérabilité DRASTIC des puits municipaux

Puits	Aire de protection immédiate	Aire de protection intermédiaire Bactériologie	Aire de protection intermédiaire Virologique	Aire de protection éloignée (aire d'alimentation)
P-3	Faible	Faible	Moyen	Moyen
P-5	Faible	Faible	Faible	Moyen
P-4 et P-6	Faible	Faible	Moyen	Moyen
P-1, P-7 et P-8	Moyen	Moyen	Moyen	Moyen

1:35 000
0 125250 500 750 m



26 septembre 2017